


事故防止

役場駐車場の安全確保のために

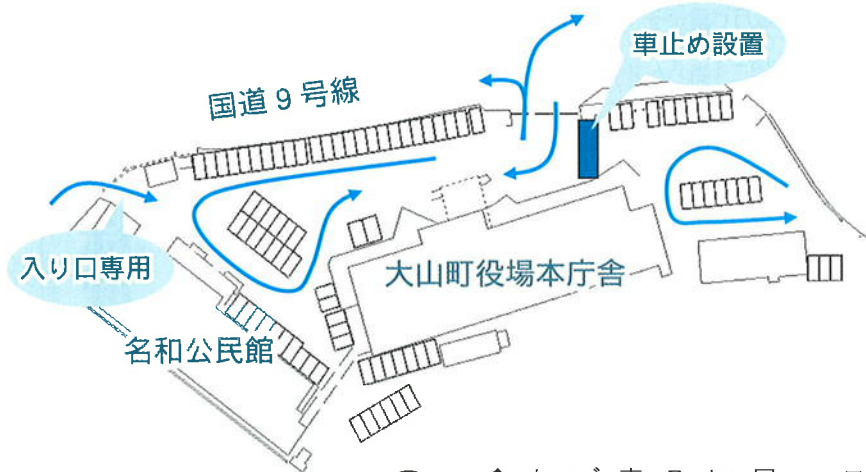

大山町役場本庁舎駐車場内では、交通事故がたびたび発生しています。このほとんどは、駐車場内を通り抜けする車両同士の接触事故です。

役場では、以前から「通り抜け禁止」看板を設置していましたが、通り抜け車両がまだまだ多く見受けられます。交通事故防止の観点から上の図のように駐車場を整備することにしました。

大山町役場及び名和公民館をご利用者の皆さんには、ご不便をおかけすることになりますが、駐車場内安全確保のため、ご理解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ先
 総務課
 ☎0859・54・5201

小型ガス瞬間湯沸器を使用されている皆様へ

最近、換気不良により、小型ガス瞬間湯沸器での一酸化炭素中毒による死亡事故が発生しています。物が燃えるには新鮮な空気が必要です。十分な換気をしなければ、空気が不足し、一酸化炭素が発生します。

締め切った4畳半で瞬間湯沸器を燃焼すると、約20分で致死量の一酸化炭素が部屋に充満することもあります。

一酸化炭素は無色無臭です。頭痛や吐き気で異変に気づいた時には、手足がしびれて動けず、手遅れになって死に至る場合もあります。

小型ガス瞬間湯沸器を使用する際には、必ず換気をして、一酸化炭素中毒による死亡事故を防ぎましょう。

エアゾール式簡易消火具の自主回収

2005年10月までに品質保証期間が過ぎたヤマトプロテック株式会社製造のエアゾール式簡易消火具の一部に、設置環境(高温になる場所など)によっては缶内面に腐食が起こり、液漏れや亀裂・破裂の可能性があることが判明し、製造業者が自主回収をしています。

缶底に表示されている品質保証期間を確認し、下記の自主回収対象商品に該当した場合は、速やかに製造業者に連絡をお願いします。自主回収し、代替商品を送付します。

ヤマトプロテック株式会社
 フリーダイヤル 0120-801-084



[ヤマトボーイKT](台所用)

製造番号	品質保証期間
KO331	2005.01
KN326	2005.02
KD317	2005.03
K1426	2005.04
K2407	2005.05
K2420	2005.05
K3407	2005.06
K3419	2005.06
K4422	2005.07
K7424	2005.10

[FMボーイK](ファイバーマンボーイ)

製造番号	品質保証期間
KN301	2005.02
KN322	2005.02
KD319	2005.03
K1425	2005.04
K2408	2005.05
K2421	2005.05
K3406	2005.06
K3418	2005.06
K4423	2005.07
K7425	2005.10