

# くらし 環境にやさしい生活を目指す

## ISO14001 の取り組みと、冬季の省エネルギー対策

役場の全職員は、地球環境への負荷を低減させるため、省資源・省エネや廃棄物の排出削減など、手引書にそった環境マネジメントシステム (EMS) 活動に取り組んでいます。


平成 14 年 10 月からこのシステムの運用を始め、2 年が経過しました。この間の取り組み実績がどのようなものであったのか、表とグラフでお伝えします。



### ISO14001 取り組み実績

	電気量 (Kwh)	ガソリン(ℓ)	軽油(ℓ)	A重油(ℓ)	灯油(ℓ)	LPガス(m <sup>3</sup> )	水道(m <sup>3</sup> )
A 平成 13 年度 (基準年度)	665,749	11,721	15,381	57,400	13,289	3,331	18,064
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B 平成 15 年度 (対基準年度)	590,133	12,728	25,552	54,400	9,125	3,247	13,709
	89%	109%	166%	95%	69%	97%	76%
削減率	11%	- 9%	- 66%	5%	31%	3%	24%

電気量等の数値は、EMS サイト (役場庁舎や出先機関など取り組みの範囲) の合計です。

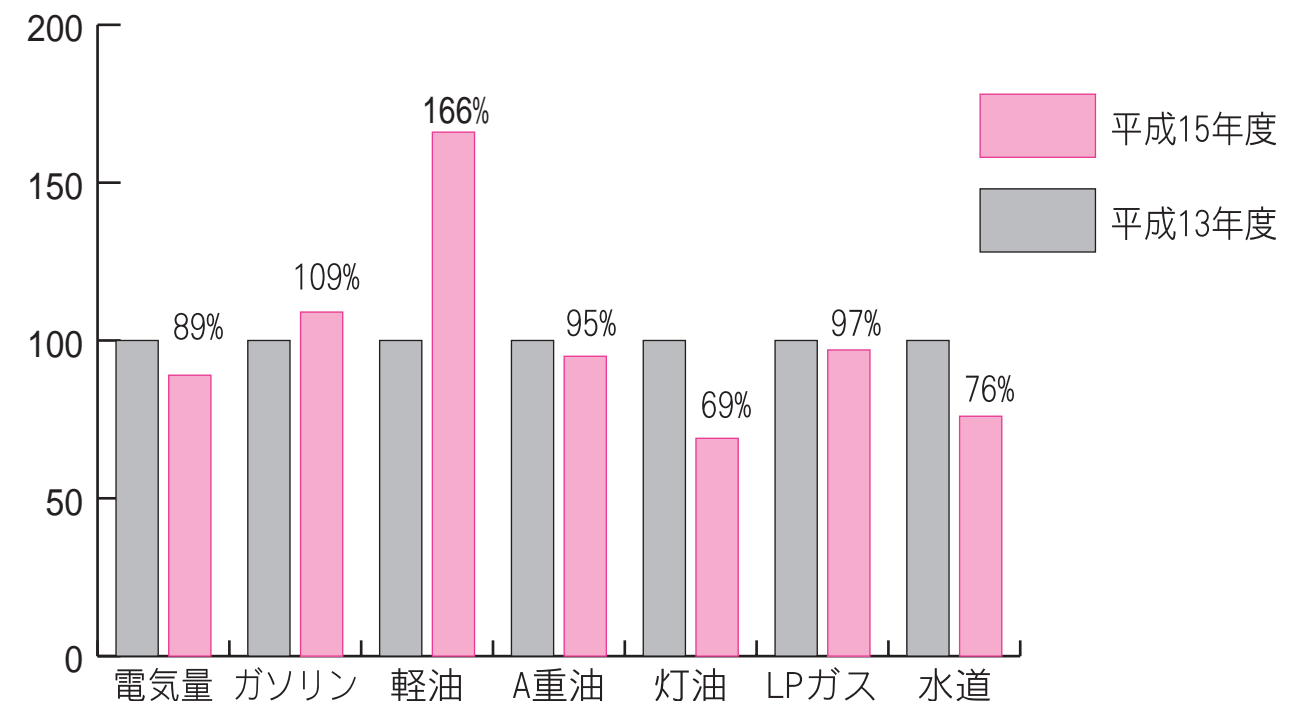

## 家庭でも簡単にできる !!

ISO の取り組みに学ぶ省エネの技

環境 ISO14001 の取り組みは、決して特別なものではありません。日々の小さなこころがけが、全体として、大きな成果につながります。

ご家庭の光熱費の節約のためにも、ぜひ実践してみてください。

室内では...

エアコン・ガス・石油ファンヒーターなどの暖房器具は、室温が高くなりすぎないように、20 程度に設定し、不必要なつけっぱなしをやめましょう。

空いた部屋の電灯はつけっぱなしにせず、こまめに消灯しましょう。

電気製品を使用していないときは、主電源を切り、コンセントをプラグから抜く習慣をつけましょう (待機電力の消費を防ぐため)

水まわりでは...

温水洗浄便座は、温度設定をこまめに調節し、使わないときはふたを閉めるようにしましょう。(便座の放熱を防ぐため)

食器を洗うときには、給湯器の給湯温度を低くしましょう。

外出時には...

駐停車時のアイドリングストップをこころがけるとともに、急発進・空ぶかしなどをしない「エコドライブ」をこころがけましょう。タイヤの空気圧の適正化をはじめ、自動車の点検整備をきちんとおこないましょう。

## 取り組んだ結果は...

表とグラフからもお分かりいただけるように、電気、灯油、A 重油、LP ガス、水道の使用量は基準年度 (平成 13 年度) を下回りましたが、ガソリン、軽油は基準年度の使用量を上回っています。

使用量増となった原因

ガソリン

公用車の台数が増加したこと

公用車を使用しての出張が増加したこと

軽油

平成 14 年度から巡回バスの運行が開始されたこと

などがあげられます。

この 2 項目について、13 年度との比較では増となりましたが、14 年度と比較すると、ガソリンは 216 リットルの減 (対 14 年度比 1.7% 減)、軽油は 624 リットルの減 (同 2.4% 減) となり、それぞれ使用量は減っています。

## 今後の取り組みは...

目標数値が達成できていない項目については、増となった原因を、サイト (ISO14001 に取り組む本庁舎とすべての出先機関) の職員全員で確認し、使用量の削減に向けたプログラム活動を徹底していきます。

また、内部環境監査結果をもとに、環境マネジメントシステム (EMS) がより適切に運用されるための見直しをおこない、継続的な環境負荷低減に取り組んでいきます。

## みなさんへのお願い

ISO14001 をはじめとする、名和町役場の環境保護への取り組みは、決して行政だけで完結するものではありません。

かけがえのないふるさとの自然を守り、素晴らしい地球環境を次の世代へ残していくために...環境保護を「自分たち一人ひとりの問題」として意識し、日々の暮らしの中から、「自分にできること」をはじめていってください。

